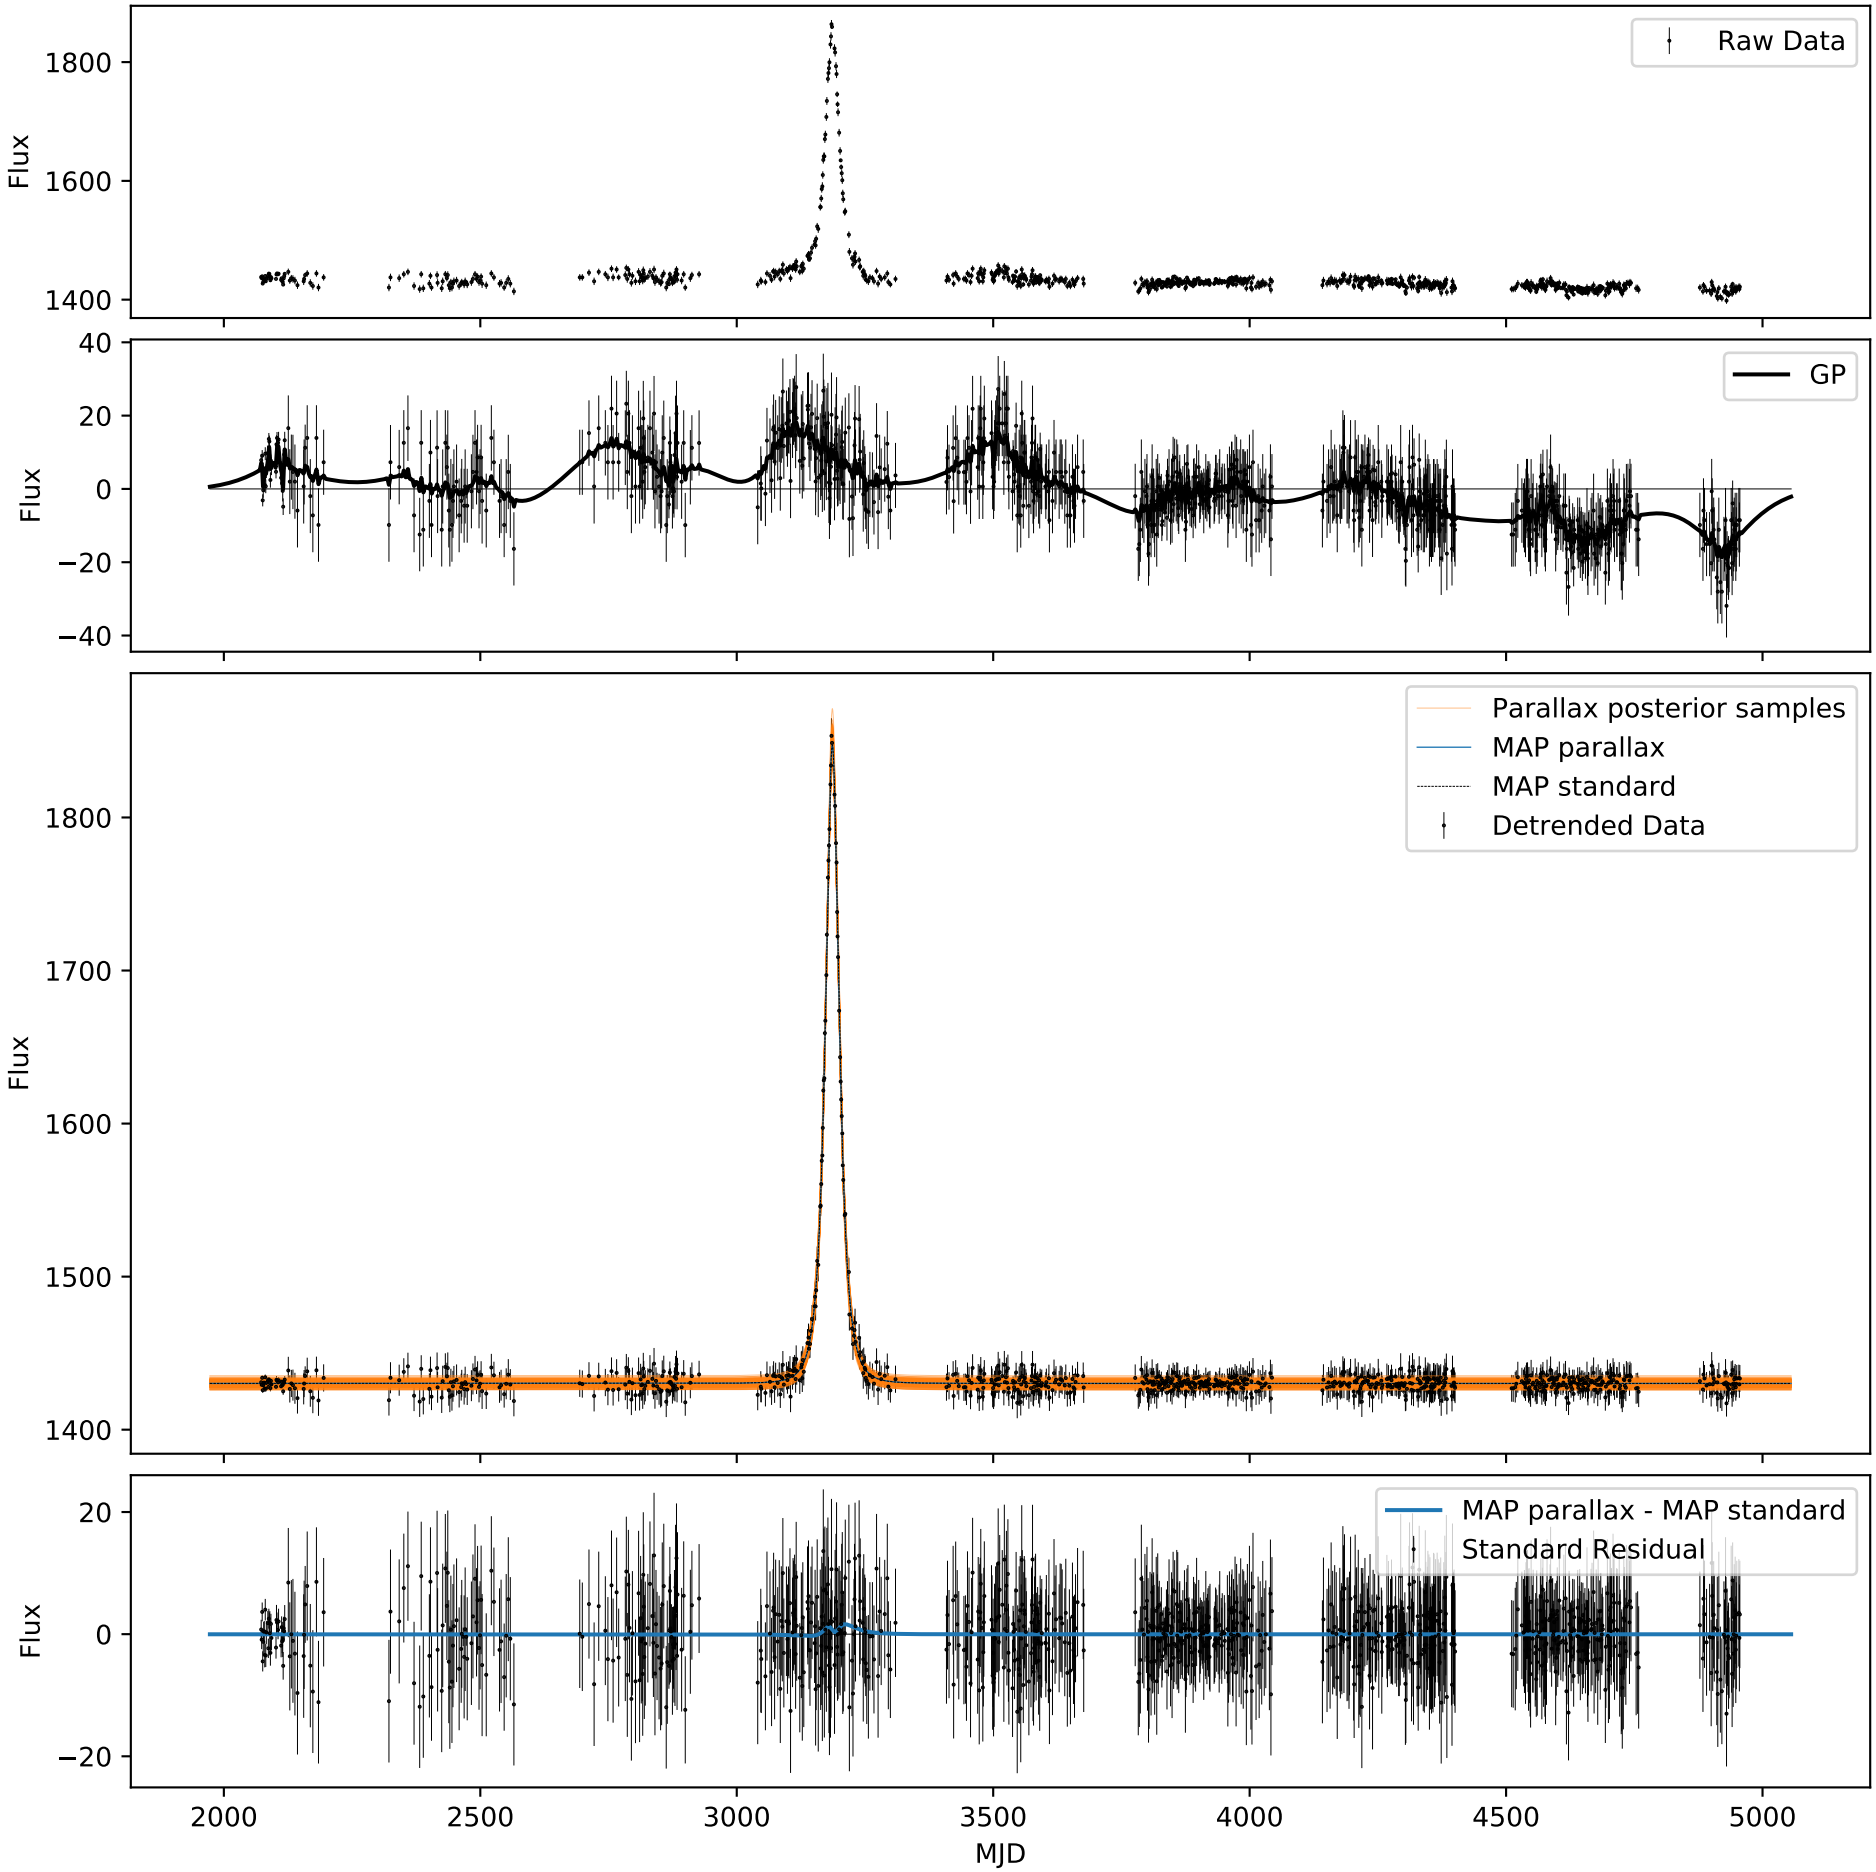
Raw Data
Flux
1800
1600
1400
GP
Flux
40
20
0
−20
−40
Parallax posterior samples
MAP parallax
MAP standard
Detrended Data
Flux
1800
1700
1600
1500
1400
MAP parallax - MAP standard
Standard Residual
Flux
20
0
−20
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
MJD