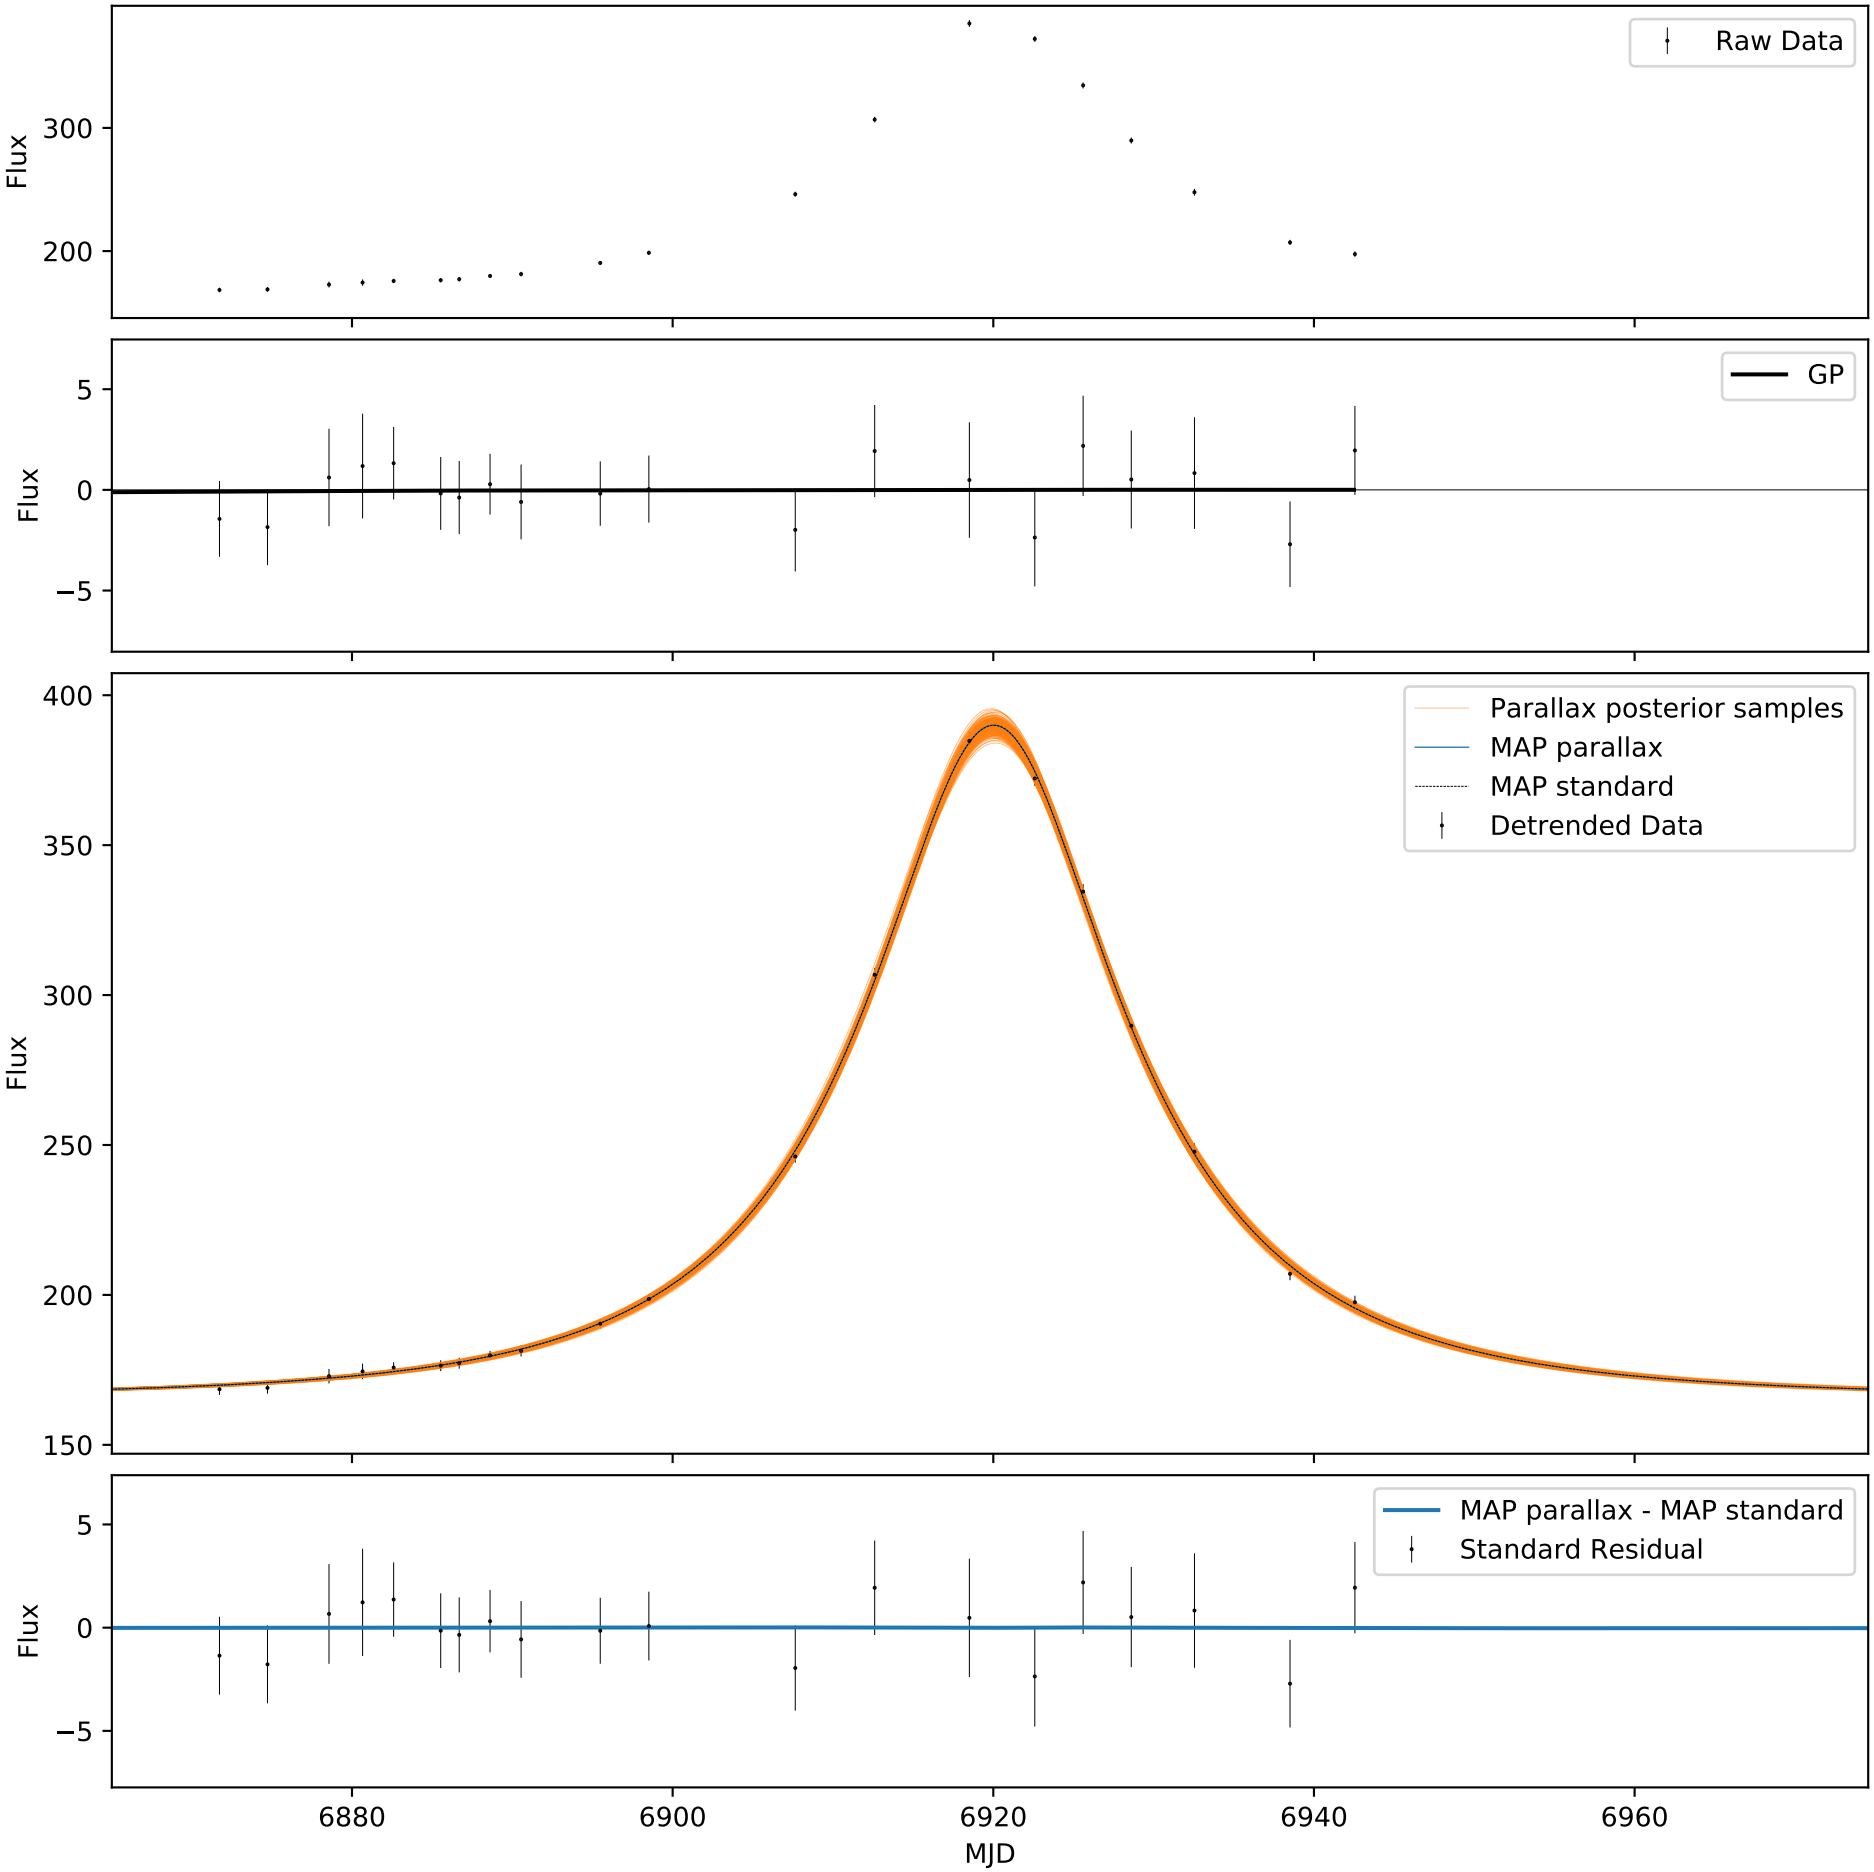
Raw Data
Flux
300
200
GP
Flux
5
0
−5
Parallax posterior samples
MAP parallax
MAP standard
Detrended Data
Flux
400
350
300
250
200
150
MAP parallax - MAP standard
Standard Residual
Flux
5
0
−5
6880
6900
6920
6940
6960
MJD