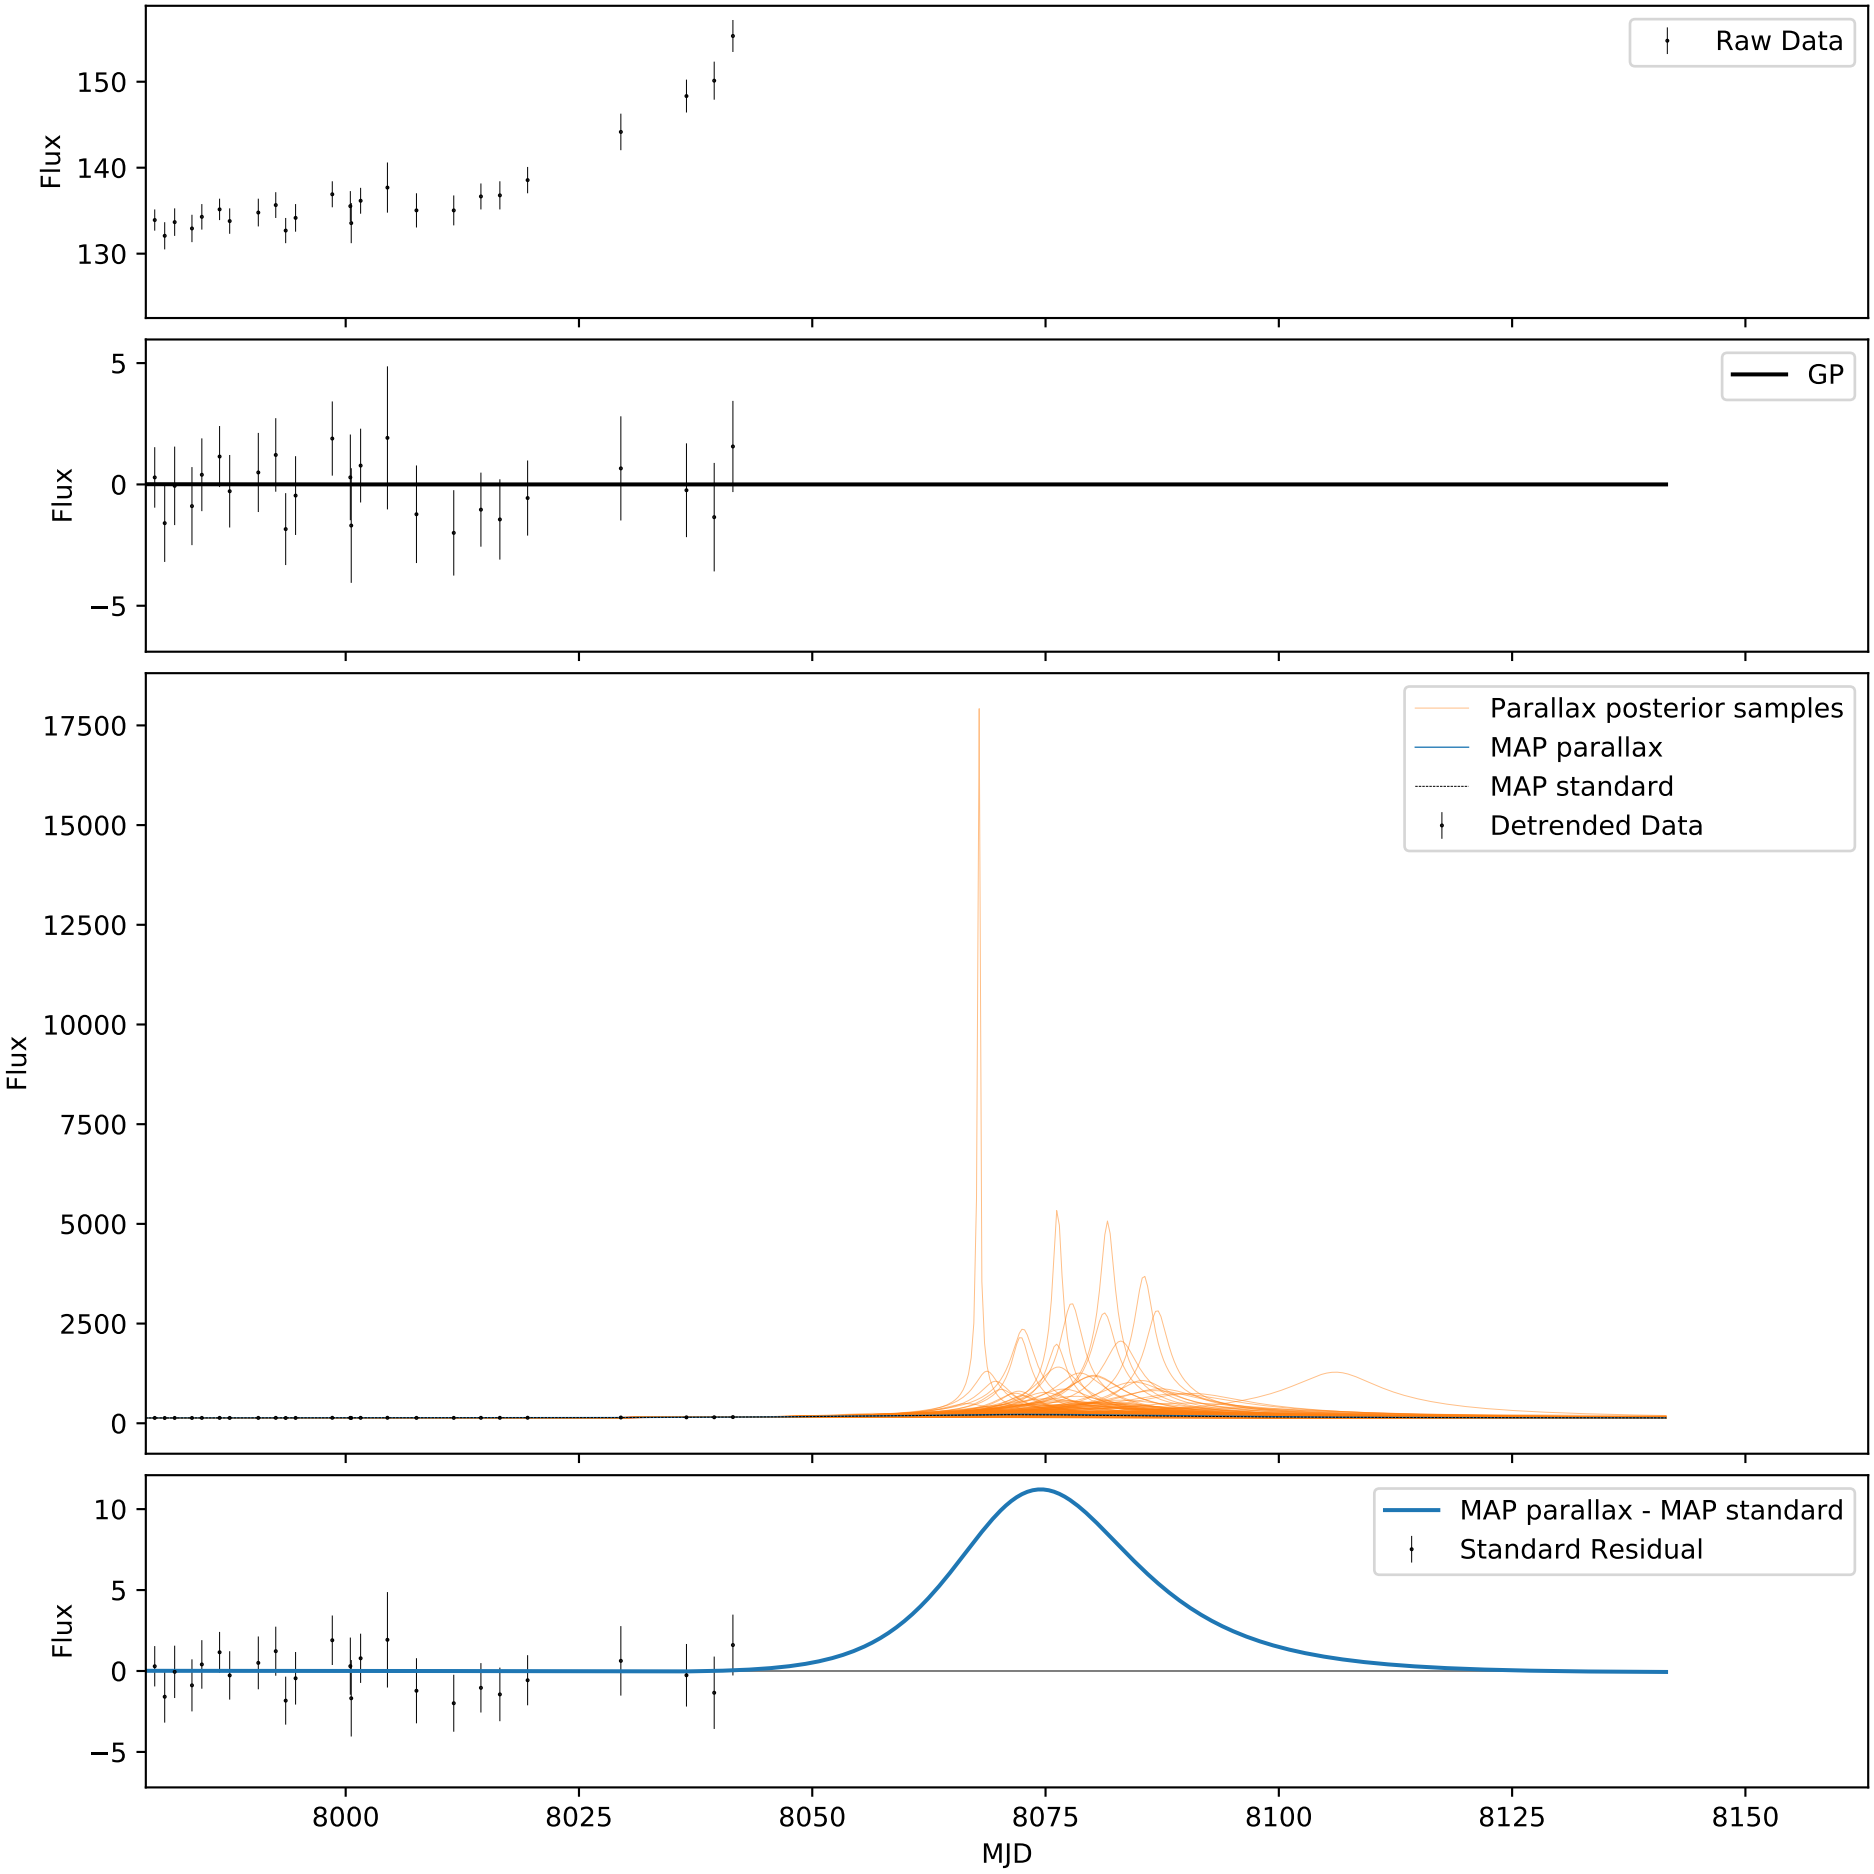
Raw Data
Flux
150
140
130
GP
Flux
5
0
−5
Parallax posterior samples
MAP parallax
MAP standard
Detrended Data
Flux
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
MAP parallax - MAP standard
Standard Residual
Flux
10
5
0
−5
8000
8025
8050
8075
8100
8125
8150
MJD