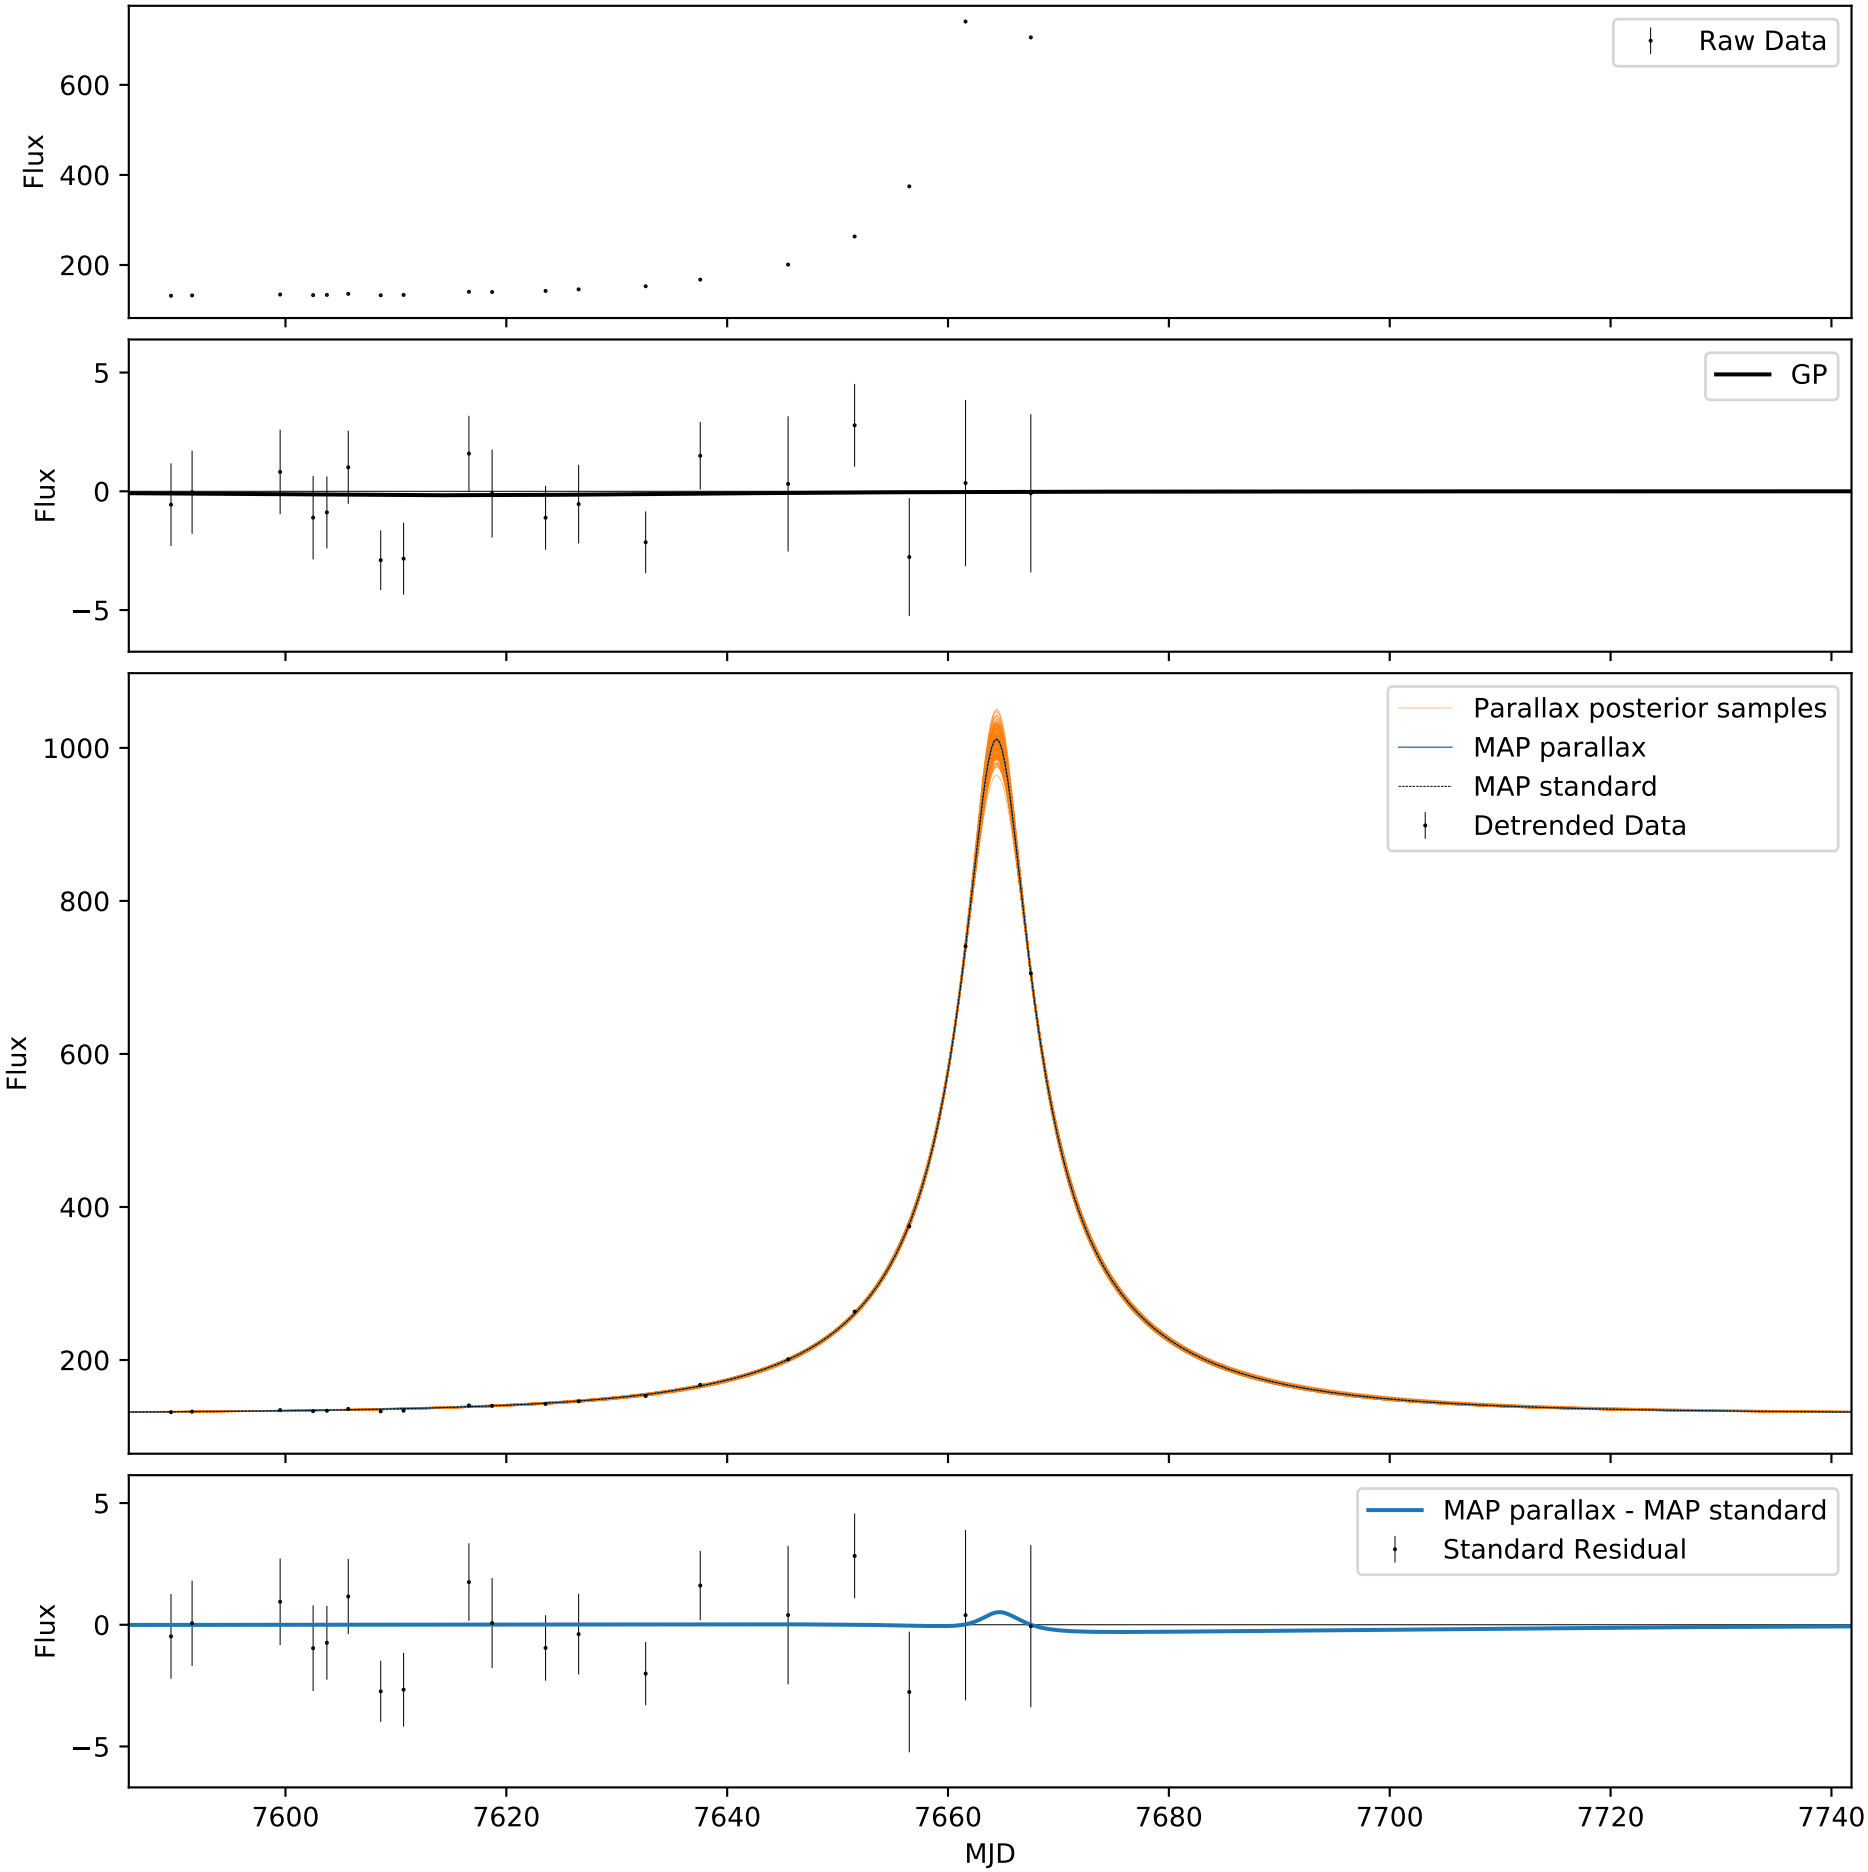
Raw Data
Flux
600
400
200
GP
Flux
5
0
−5
Parallax posterior samples
MAP parallax
MAP standard
Detrended Data
Flux
1000
800
600
400
200
MAP parallax - MAP standard
Standard Residual
Flux
5
0
−5
7600
7620
7640
7660
7680
7700
7720
7740
MJD